



ILIUSTRACIJOS

1 pav. Nerekomenduojama keisti kultūros paveldo statinių ir kitų istorinių pastatų autentiškos stogo formos ir tipo, pvz., autentiško dvišlaičio stogo keisti mansardiniu (a) arba keisti stogo nuolydžio padidinant aukštį ir uždengiant parapetą (b)

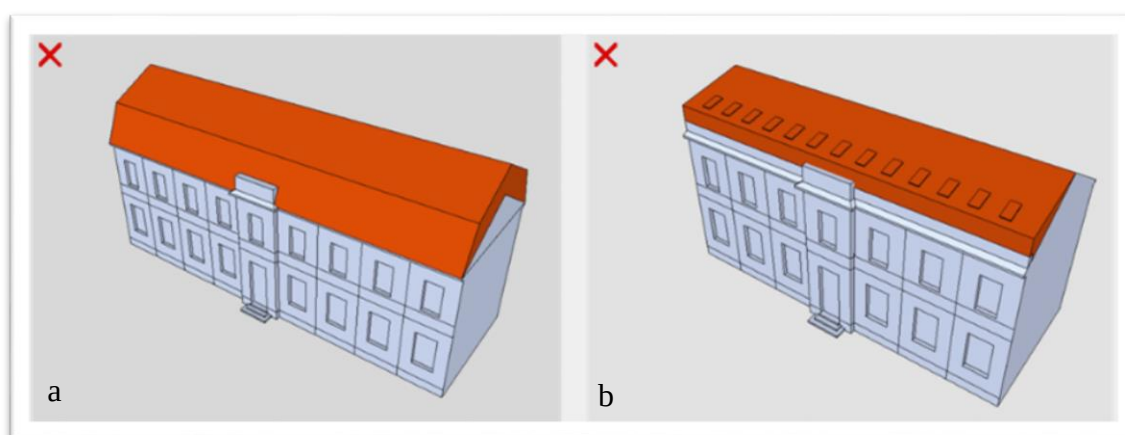


2 pav. Nerekomenduojama iš esmės keisti autentiškos stogo konstrukcijos ir įrengimo būdo, pvz., supaprastinti tarpukario periodo pastatams būdingos sudėtingos stogo konstrukcijos ar vietoj už parapeto suformuoto „paslėpto“ šlaitinio stogo formuoti šlaitinį stogą uždengiant parapetus (b)

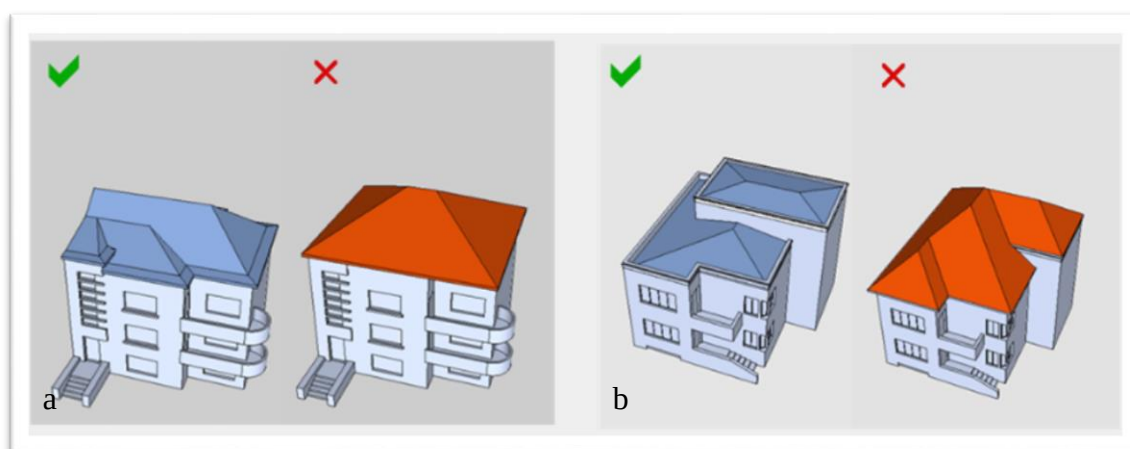


3 pav. Rekomenduojama naujus tūrinius ir (ar) plokštuminius stoglangius įrengti stogų dalyse, nematomose ar mažai matomose iš nustatytų apžvalgos taškų ir viešųjų erdvių, o stoglangiams


įrengti parengti bendrą projektą (a). Kelių tipų stoglangių įrengimas nėra priimtinas ir galimas tik išimtiniais atvejais (b)

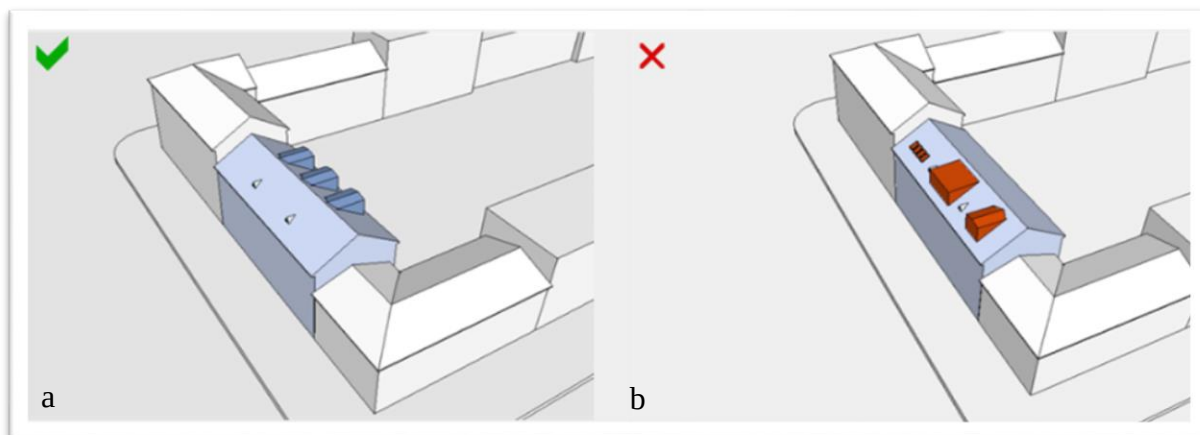


4 pav. Vertinamas visas pastato tūris, išlaikant pastato elementus – simetrija, aukštingumas, elementų atsikartojimas ir kt.


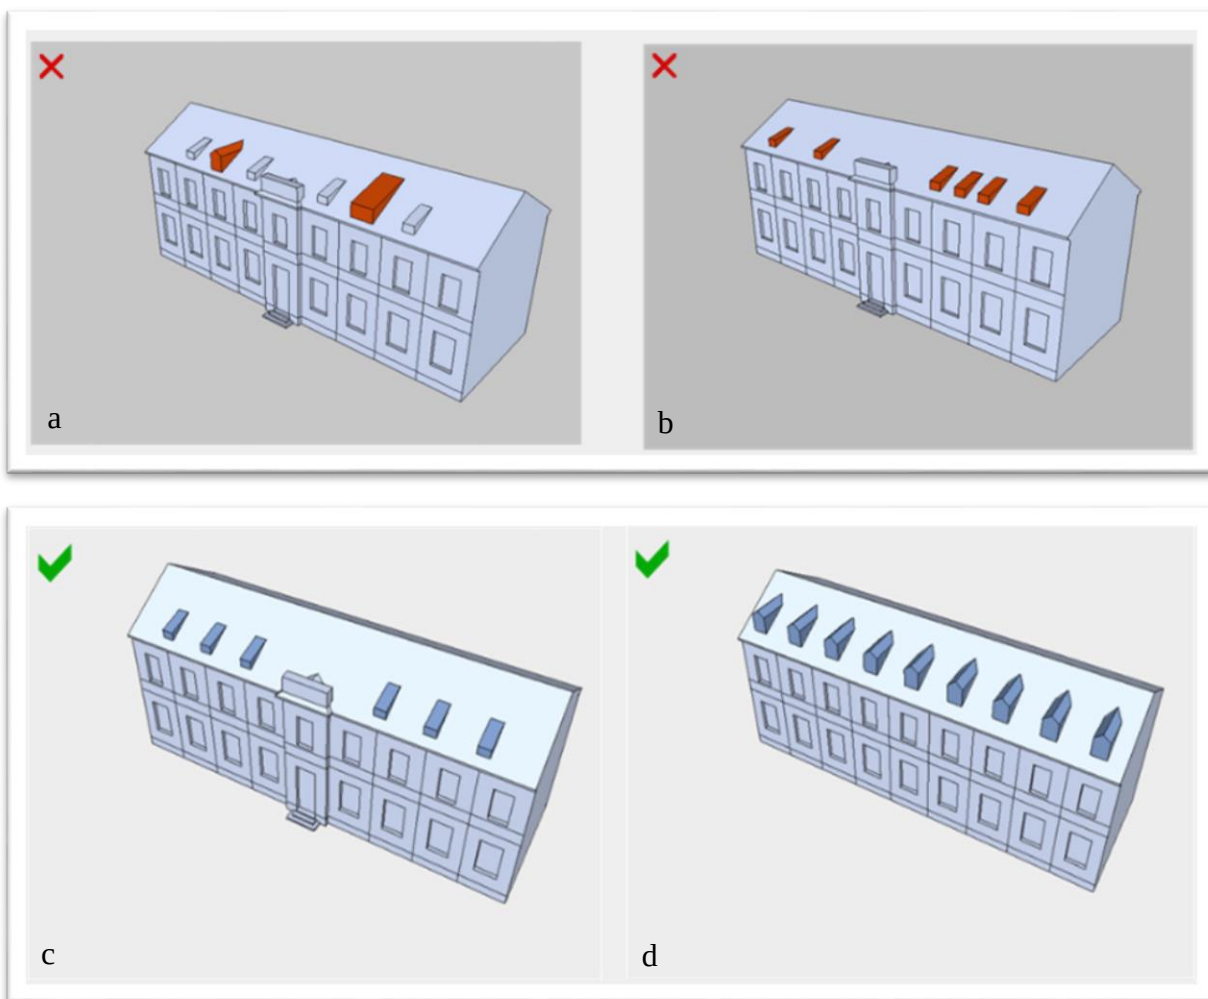


5 pav. Nerekomenduojama įrengti stambių sublokuotų stoglangių, kurie iš esmės keistų pastato pagrindinę išsklotinę, fasadų charakterį ir siluetą

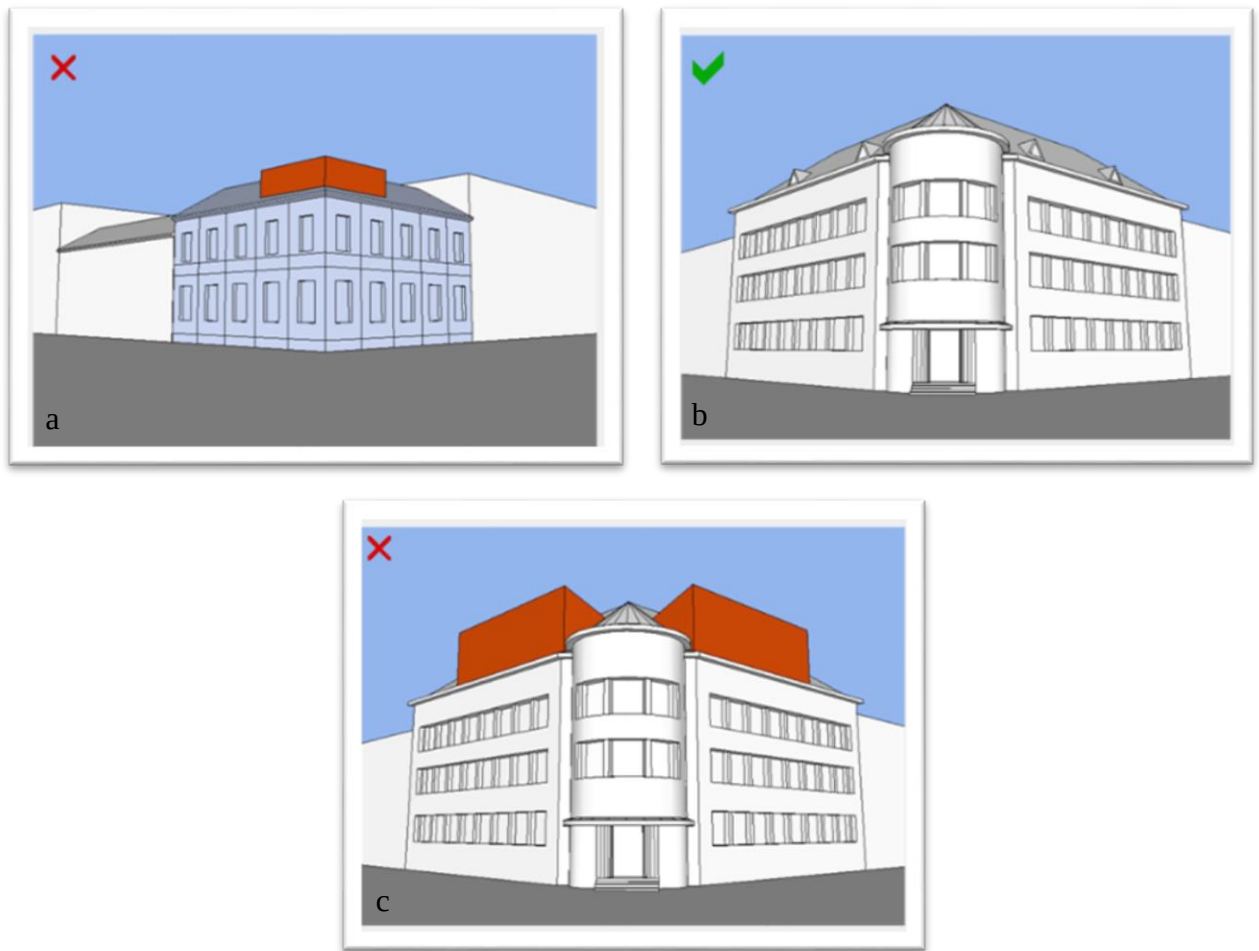


6 pav. Nerekomenduojama pagrindiniuose fasaduose įrengti stambių tūrinių stoglangių, sutapdintų su pastato fasado linija (a). Rekomenduojama stoglangius įrengti pastatų fasaduose, esančiuose vidinėse kvartalų dalyse ar kiemuose, nematomuose iš pagrindinių viešųjų erdvių (b, c). Jei pastato fasade suformuotas parapetas, rekomenduojama stoglangius įrengti už jo (d, e, f, g).

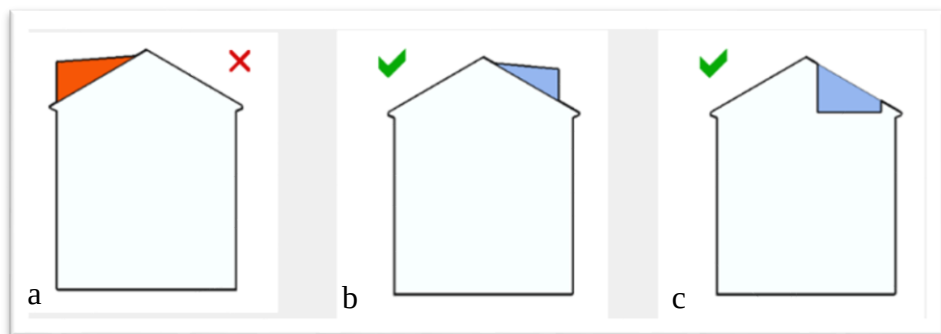


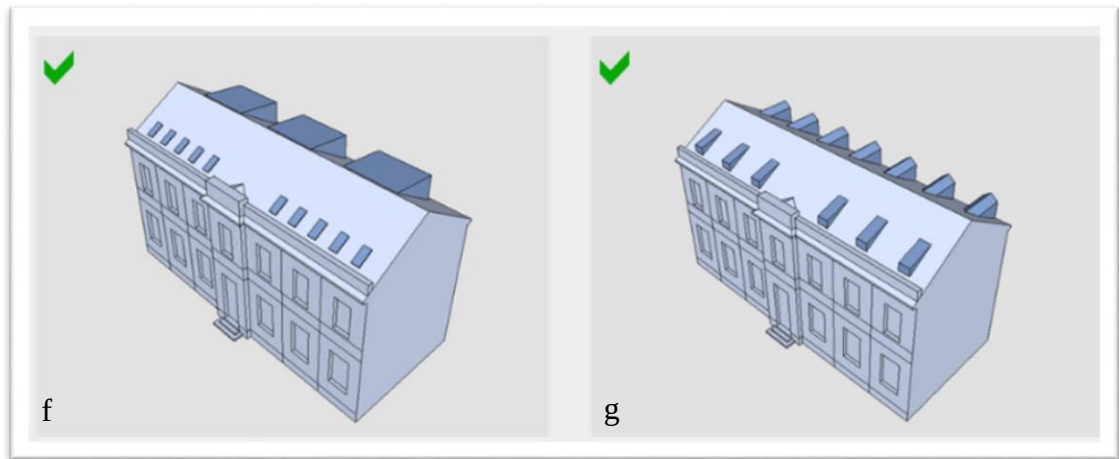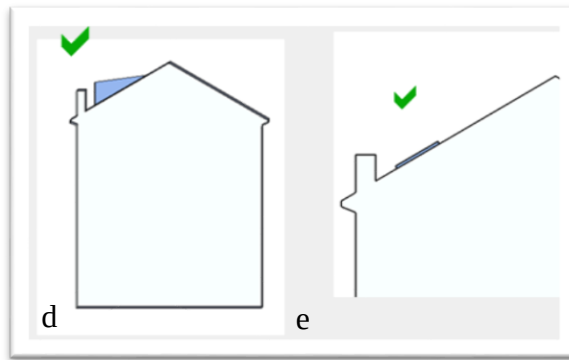

7 pav. Stambius įkirstus stoglangius rekomenduojama įrengti nematomose ar mažai matomose stogų dalyse, pvz., matomose iš kiemo ar kvartalo vidinių erdvių

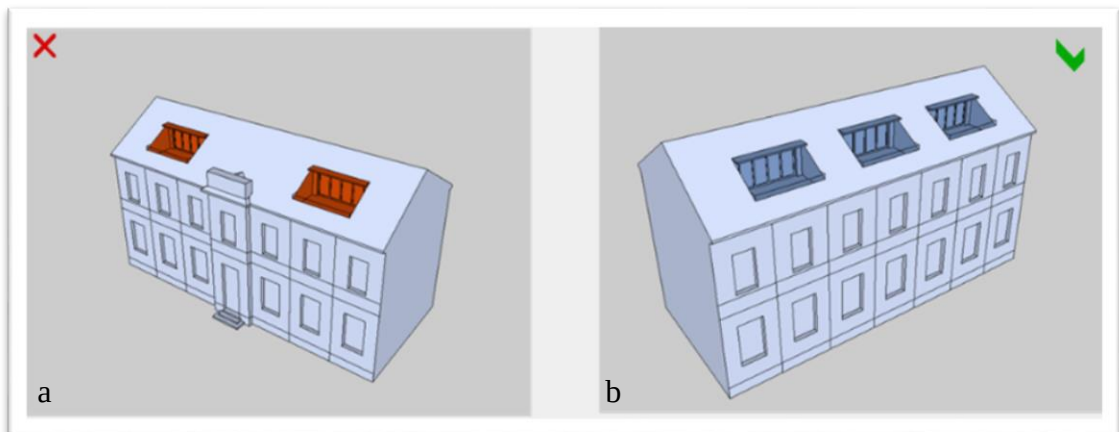


8 pav. Naujadaro apžvelgiamumo iš apžvalgos taškų ir viešųjų erdvių taikymo principas

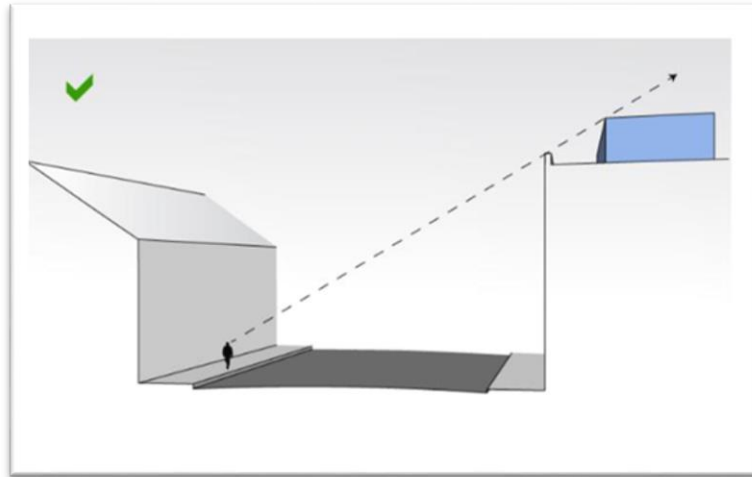

9 pav. Antstatas ant *J. Lapėno namo* Kęstučio g. 38, Kaune



10 pav. Projektuojant naują pastatą arba antstatą plokščiu stogu kultūros paveldo vietovėje, tokio statinio parapeto aukštis turi atitikti vertybės teritorijos daliai ar kvartalui Akte nustatytą maksimalų aukštį iki parapeto. Projektuojamo pastato ar antstato aukštis nustatomas atsižvelgiant į vyraujantį (foninį) greta esančių pastatų aukštį

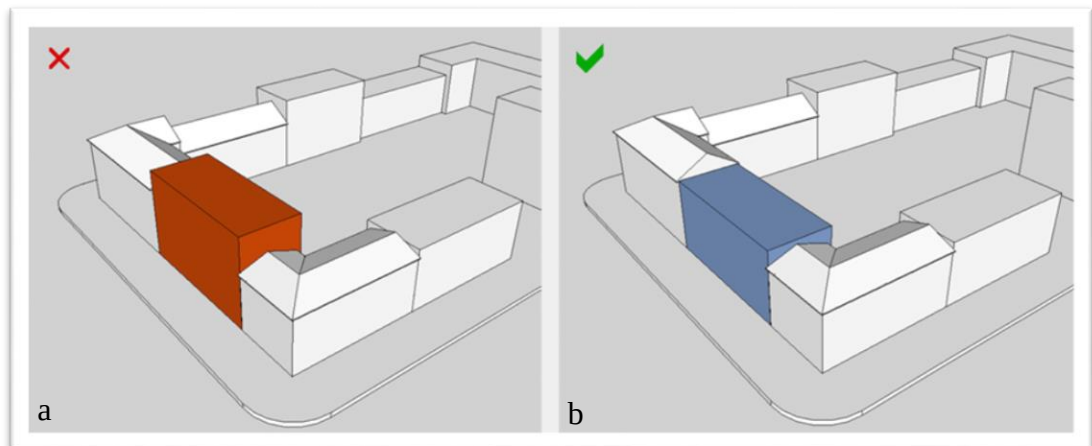

11 pav. Techniniai įrenginiai ant Vytauto Didžiojo karo muziejaus ir Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus statinių komplekso stogo



12 pav. Saulės elektrinė, įrengta ant pastato stogo kvartalo vidinėje dalyje



13 pav. Saulės elektrinė, įrengta ant Gloučesterio katedros stogo. Panelės priderintos prie stogo dangos ir dengiamos parapeto, todėl nėra pastebimos, tvirtinant pakeltos ant atskirų atramų tam, kad poveikis dangai būtų minimalus. [Šaltinis – *Historic England 2018. Energy Efficiency and Historic Buildings: Solar Electric (Photovoltaics)*. Swindon: Historic England]



14 pav. Saulės elektrinė, įrengta ant Kauno technologijos universiteto Statybos fakulteto rūmų pastato (33441) plokščio stogo

